

Модуль газового пожаротушения МПГ-53-40-32 в составе:

1. Модуль МПГ-53-40-32.
2. Комплект для крепления модулей 40-120л.
3. Электромагнитный активатор ЭП-1
4. Рукав высокого давления РВД-32
5. Втулка РВД-32
6. Сигнализатор давления СДГ
7. Заглушка транспортировочная РВД-32
8. Заглушка транспортировочная для пускового устройства ЗТ-ПУ.
9. Манометр.



3. Электромагнитный активатор ЭП-1

4. Рукав высокого давления РВД-32

9. Манометр

1. МПГ-53-40-32

2. Комплект для крепления модулей 40-120л.


### 3. Электромагнитный активатор ЭП-1

Электромагнитный активатор пуска имеет неполярное подключение к прибору управления.



### 6. Сигнализатор давления СДГ


Для установки сигнализатора на ЗПУ модуля, необходимо предварительно открутить заглушку ключом на 8 мм.

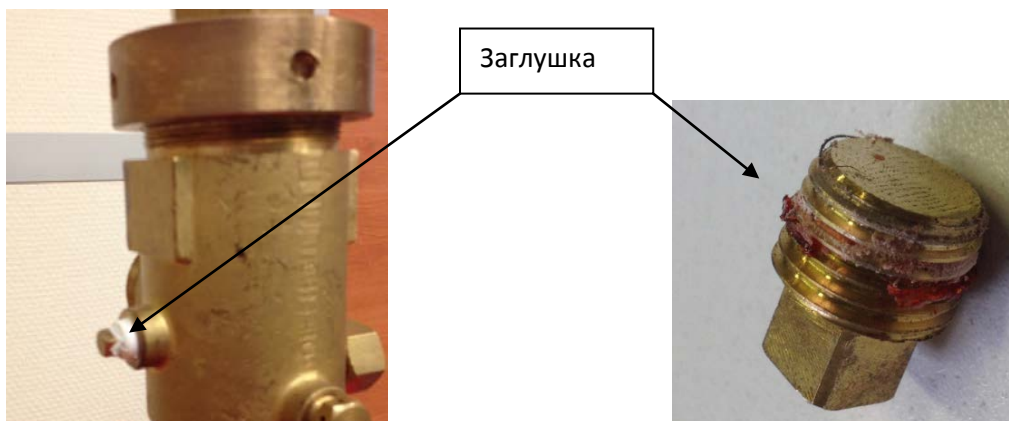

Затем устанавливаем сигнализатор, используя при этом ФУМ-ленту или аналог, для герметизации соединения.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ:

- Красный провод:** нормально-замкнутый контакт.
- Синий провод:** нормально- разомкнутый контакт.
- Черный провод:** общий контакт.

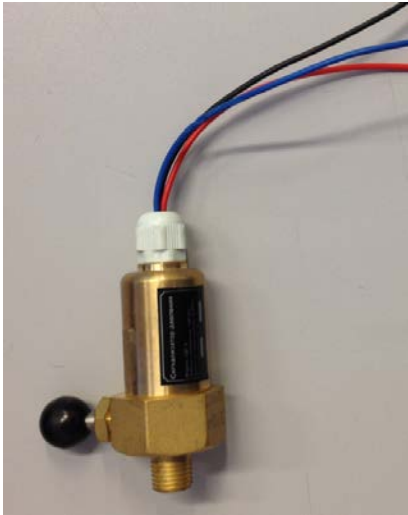

Комплект для крепления модуля 40-120л

